

新宮中央浄化センター（アクア新宮）被災に伴う 排水量削減のお願い

被災の概要

8月9日からの大雨により、新宮中央浄化センター（アクア新宮）に接続する下水道管に短時間で大量の雨水が流入し、新宮中央浄化センターの地下処理施設が水没したため、汚水処理ができない状態になりました。

8月15日に地下2階の浸水を解消し、各設備の洗浄や消毒、乾燥作業を行いました。現在、みなさんのご協力により、一部復旧した設備を稼働させ、一日平均4,300m³の汚水のうち3,000m³程度の簡易的な処理ができるようになりました。

※最新の復旧状況は町ホームページをご覧ください。



▲復旧状況（随時更新）

汚水処理施設の本稼働ができないため、
排水量の削減にご協力をお願いします。

○対象区域（中央処理区内）

- ・ 中央駅前（中央駅前区）
- ・ 緑ヶ浜（緑ヶ浜区の一部・
中央駅西区・よつば区）
- ・ 上府北（上府区）
- ・ 大字上府（上府区）
- ・ 新宮東（上府区・夜臼1区・三代区）
- ・ 三代西・大字三代（三代区）
- ・ 夜臼（夜臼1区の一部・夜臼2区・
夜臼3区・夜臼4区）
- ・ 大字原上（原上区の一部）


ご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力をよろしくおねがいします。

○問い合わせ先

役場上下水道課 ☎ 963-1736（直）



▲ホームページ

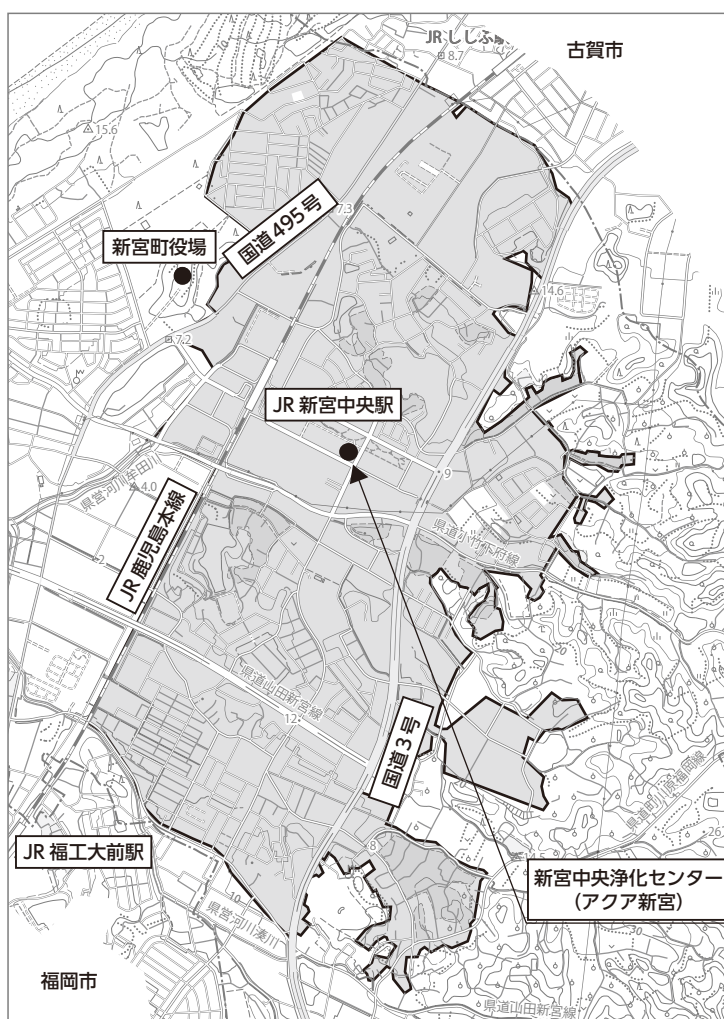

▲対象区域図（あみかけの部分）